


Eksempel på belægningsplan

Nedenstående tegning er en hjælpetegning til udregning af personantallet i lokalet. De viste madrasser er 90 x 210 cm., med 50 cm bagageplads ved den ene kortside. Plads til bagage kan også placeres ved siden af madrasserne, 30 cm til hver sengeplads er passende. Flugtvejsarealerne er markeret med grøn skravering. Bredden på flugtvejsarealerne skal være 1 cm. pr. person, der skal passere det pågældende gangareal, dog min. 130 cm. Bagage mv. må ikke placeres i flugtvejene.



Nederste tegning er et eksempel på den belægningsplan der skal indsendes til godkendelse hos brandvæsenet. Flugtvejsarealerne er markeret med grøn skravering. Bredden på flugtvejsarealerne samt bredden på dørene skal angives på tegningen. Personantallet angives som vist i belægningsfelterne. Tegningen skal være målsat.

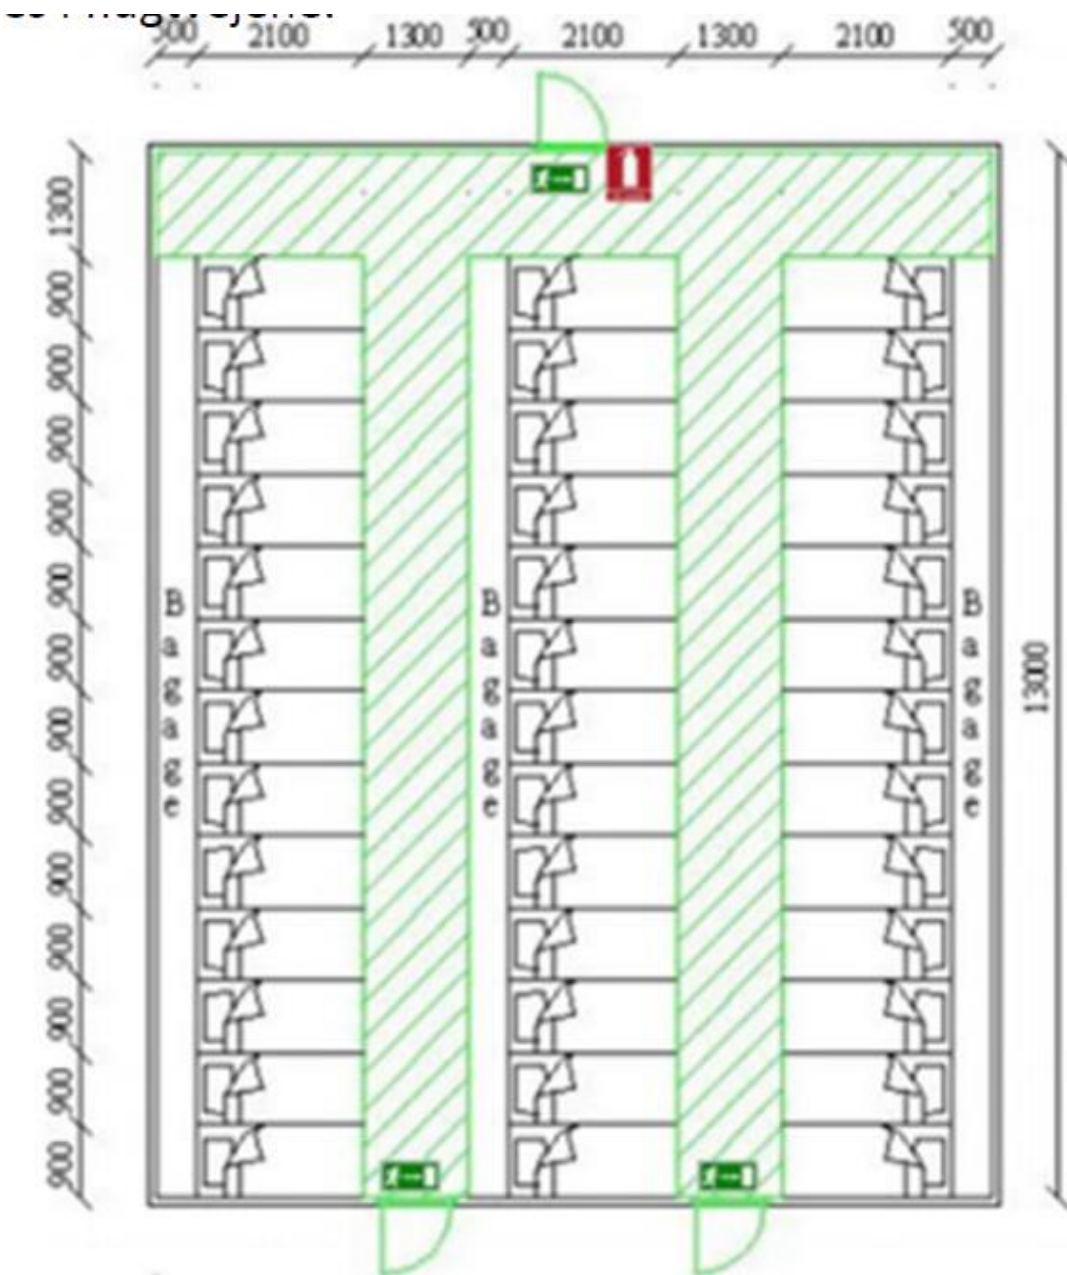